


EUTRAC DALI

the intelligent track™

3~

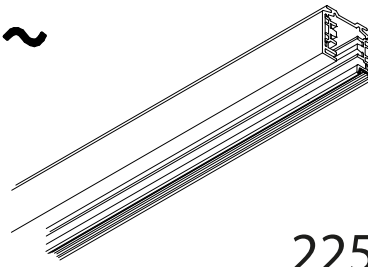


225 ...

Surface Track with Data bus
and accessories


Aufbauschiene mit Datenbus
und Zubehör




- When cutting do not cut-off labeled side.
- Beim Kürzen nur das nicht etikettierte Ende absägen.

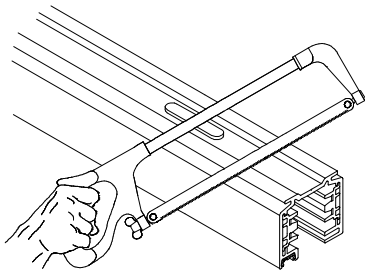



1

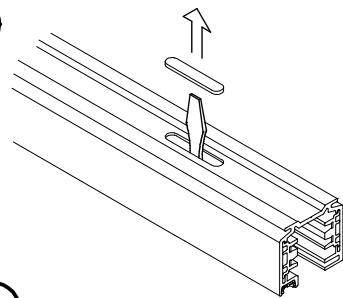

1A

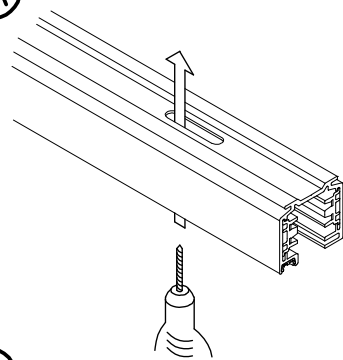

1B

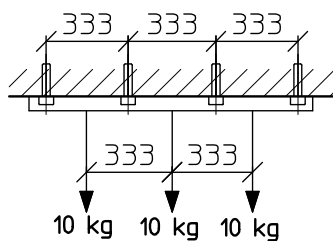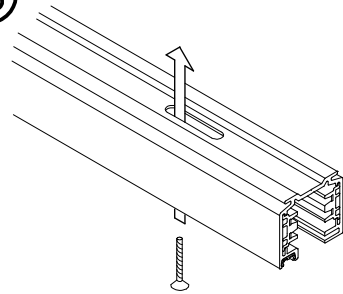


2




optional

99-075-. + 99-905-.
or / oder 99-906-.

2A

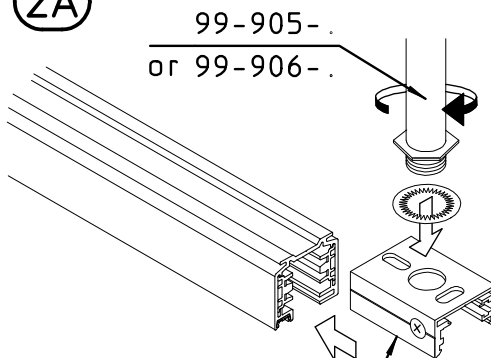

2A

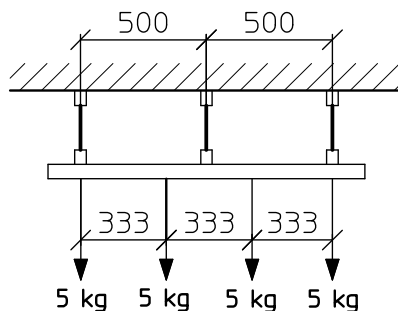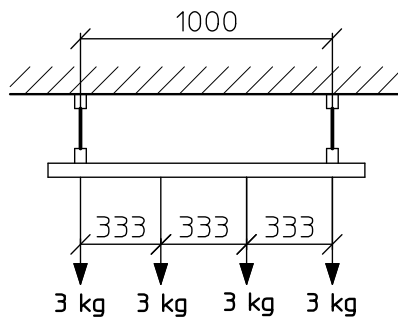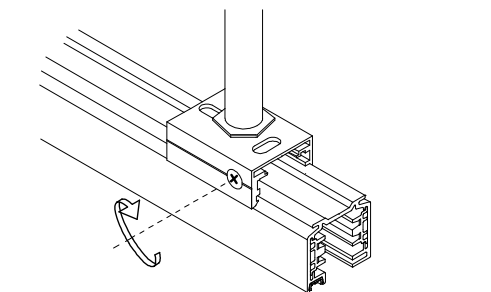


3




optional

99-075-. + 99-318-.
or / oder 99-319-.
or / oder 88-620-.

3A

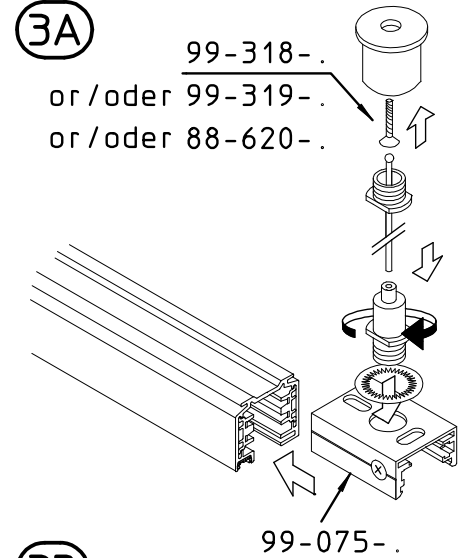


3B

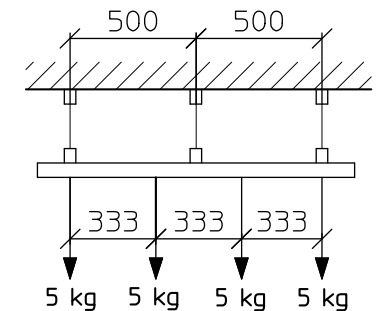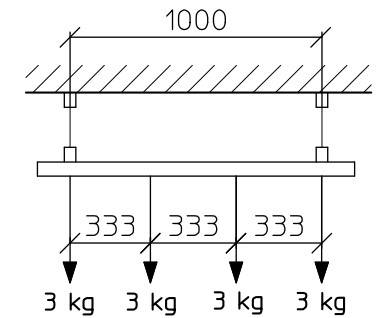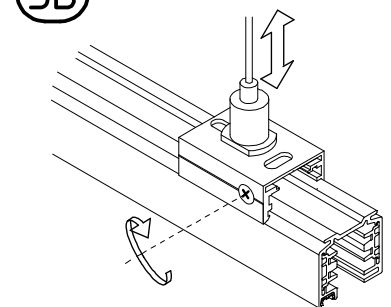

EUTRAC | DALI

the intelligent track™

3~

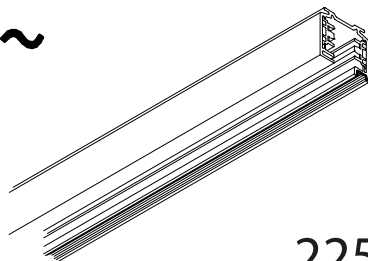


225 ...

Surface Track with Data bus
and accessories


Aufbauschiene mit Datenbus
und Zubehör




4A

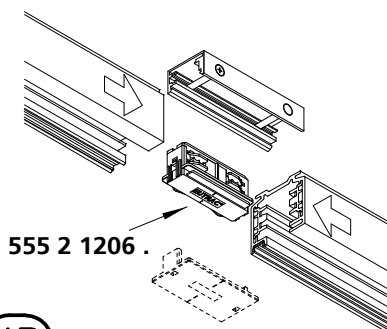


4B

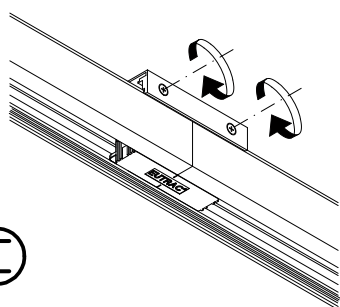


4C

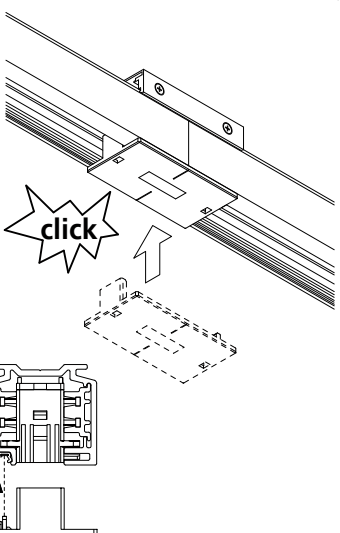

5A

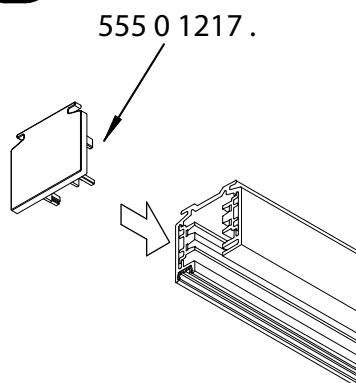


5B



Attention:
Data line only for protective
low voltage (SELV) ~ max: 50V 2A


Achtung:
Datenleitung nur für Schutz-
Kleinspannung (SELV) ~ max: 50V 2A



● When mounting your EUTRAC track with data bus please observe that no loops within the data line are created ! Otherwise a failure free data bus operation can not be ensured since the quality of the data transmission may be interfered with ! If EUTRAC L- or T-couplers are required in your system, the data line connection in the respective coupler may be disconnected for avoiding loops.

● Achten Sie bei der Verlegung Ihrer EUTRAC Stromschienen mit Datenbus darauf, das keine Ringschlußstrukturen innerhalb der Datenleitungsführung aufgebaut werden ! Ein störungsfreier Datenbus-Betrieb ist sonst nicht gewährleistet. Werden EUTRAC L-oder T-Verbinder in Ihrem System benötigt, so muß die Datenleitungsverbindung im entsprechenden Verbinder zur Vermeidung von Ringschlußstrukturen aufgetrennt werden.

Data line
Datenleitung

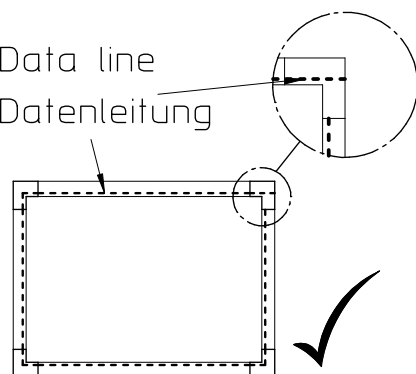

- To be installed by trained personnel only
- It is the responsibility of the installer to ensure that the fittings are electrically, mechanically, and thermally compatible with the track.
- Materials used for ceiling fixation should conform to relevant building regulations.
- It is essential to cover the ends of the track with end covers or protective caps

- Montage nur durch geschultes Fachpersonal
- Es liegt in dem Verantwortungsbereich des Installateurs, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen dem Stromschienen-System und den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.
- Im Deckenbereich nur baupolizeilich zugelassenes Befestigungsmaterial verwenden.
- Es ist zwingend notwendig, die Stromschienenenden mit Endabdeckung bzw. Schutzkappen zu verschliessen.